



TABLE RONDE - CONGRÈS AFG
« *La rénovation énergétique des bâtiments sera-t-elle
le fer de lance de la relance ?* »


28/09/2020



I. En France, passer de 30 à 100% de chaudières à gaz THPE permettrait d'économiser l'équivalent de 10% de la demande totale de gaz*.

Résidentiel :
-34
TWh

Tertiaire :
-13
TWh

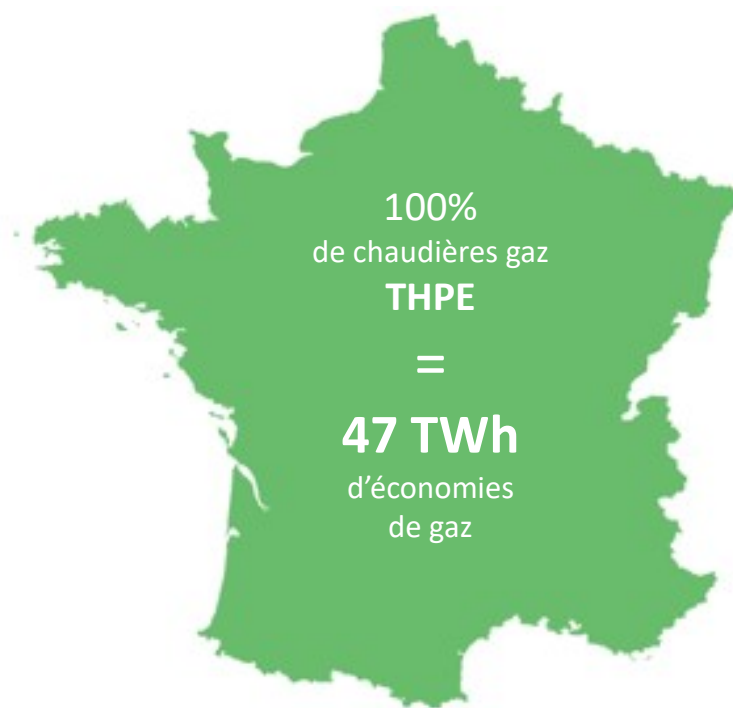

Part des chaudières
à gaz THPE dans le
parc total de
chaudières à gaz, en
2019 :




* 451 TWh en 2019 - GRTGaz.

II. La complémentarité des énergies à l'échelle locale : les PAC Hybrides.


Illustration du dimensionnement de la puissance de la PAC dans un équipement hybride :

En rénovation

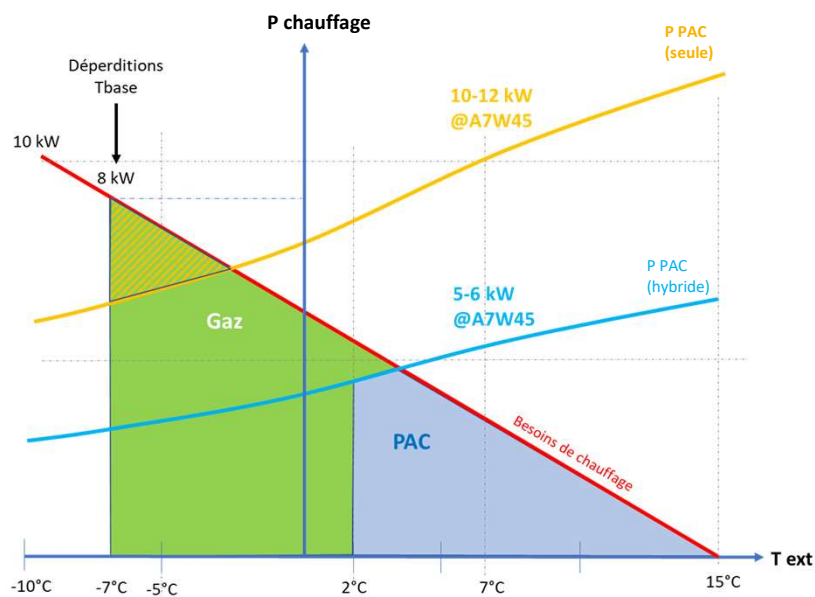

En rénovation, une PAC hybride optimisée avec une PAC de 5-6 kWth, contre plus de 10 kW pour la PAC seule.

En maison neuve

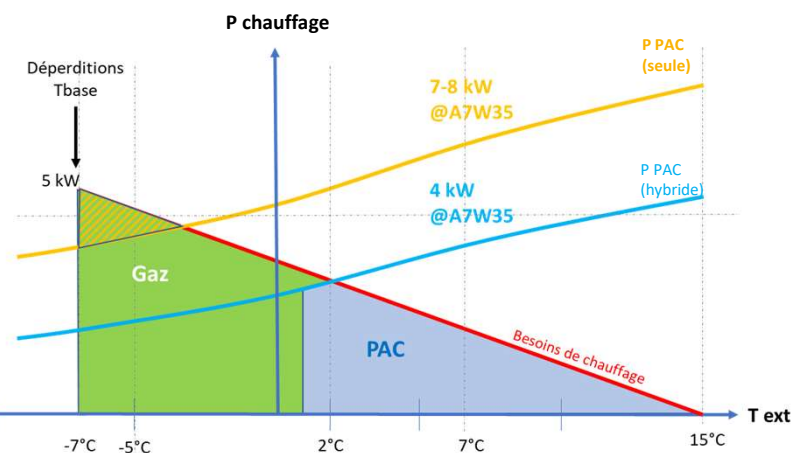

Dans le neuf, 4 kWth de PAC suffisent pour l'hybride.

III. Méthaneuf : un dispositif innovant de financement extrabudgétaire du biométhane.

